

Od: porucha@smvak.cz
Odesláno: 6. června 2017 6:29
Komu: sekretariat.nj@hzsmsk.cz; opis@msk.izscr.cz; starosta@jistechnik.cz; obec@jistechnik.cz; vlasta.machova@khssova.cz; jaromir.kostal@khssova.cz; zivotni@bilovec.cz; darja.vavrikova@bilovec.cz; posta@bilovec.cz
Předmět: Plánovaná oprava č. 72383, Jistebník
Důležitost: Vysoká

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovoluujeme informovat o **plánované opravě**; na vodovodní síti


Aktuální informace o zahájení opravy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekcí Plánované odstávky

Číslo poruchy: 72383
Obec: Jistebník
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 20.06.2017 08:00
Plán. ukončení orientačně: 20.06.2017 13:00
Dotčená oblast: část obce
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

Tento mail je automaticky generován, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě potřeby kontaktujte naši Poruchovou službu 800 292 300 (24 hodin denně) nebo Call centrum 800 292 400 (7:30-18:00).

Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzoričké vlastnosti vody.

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za pochopení.

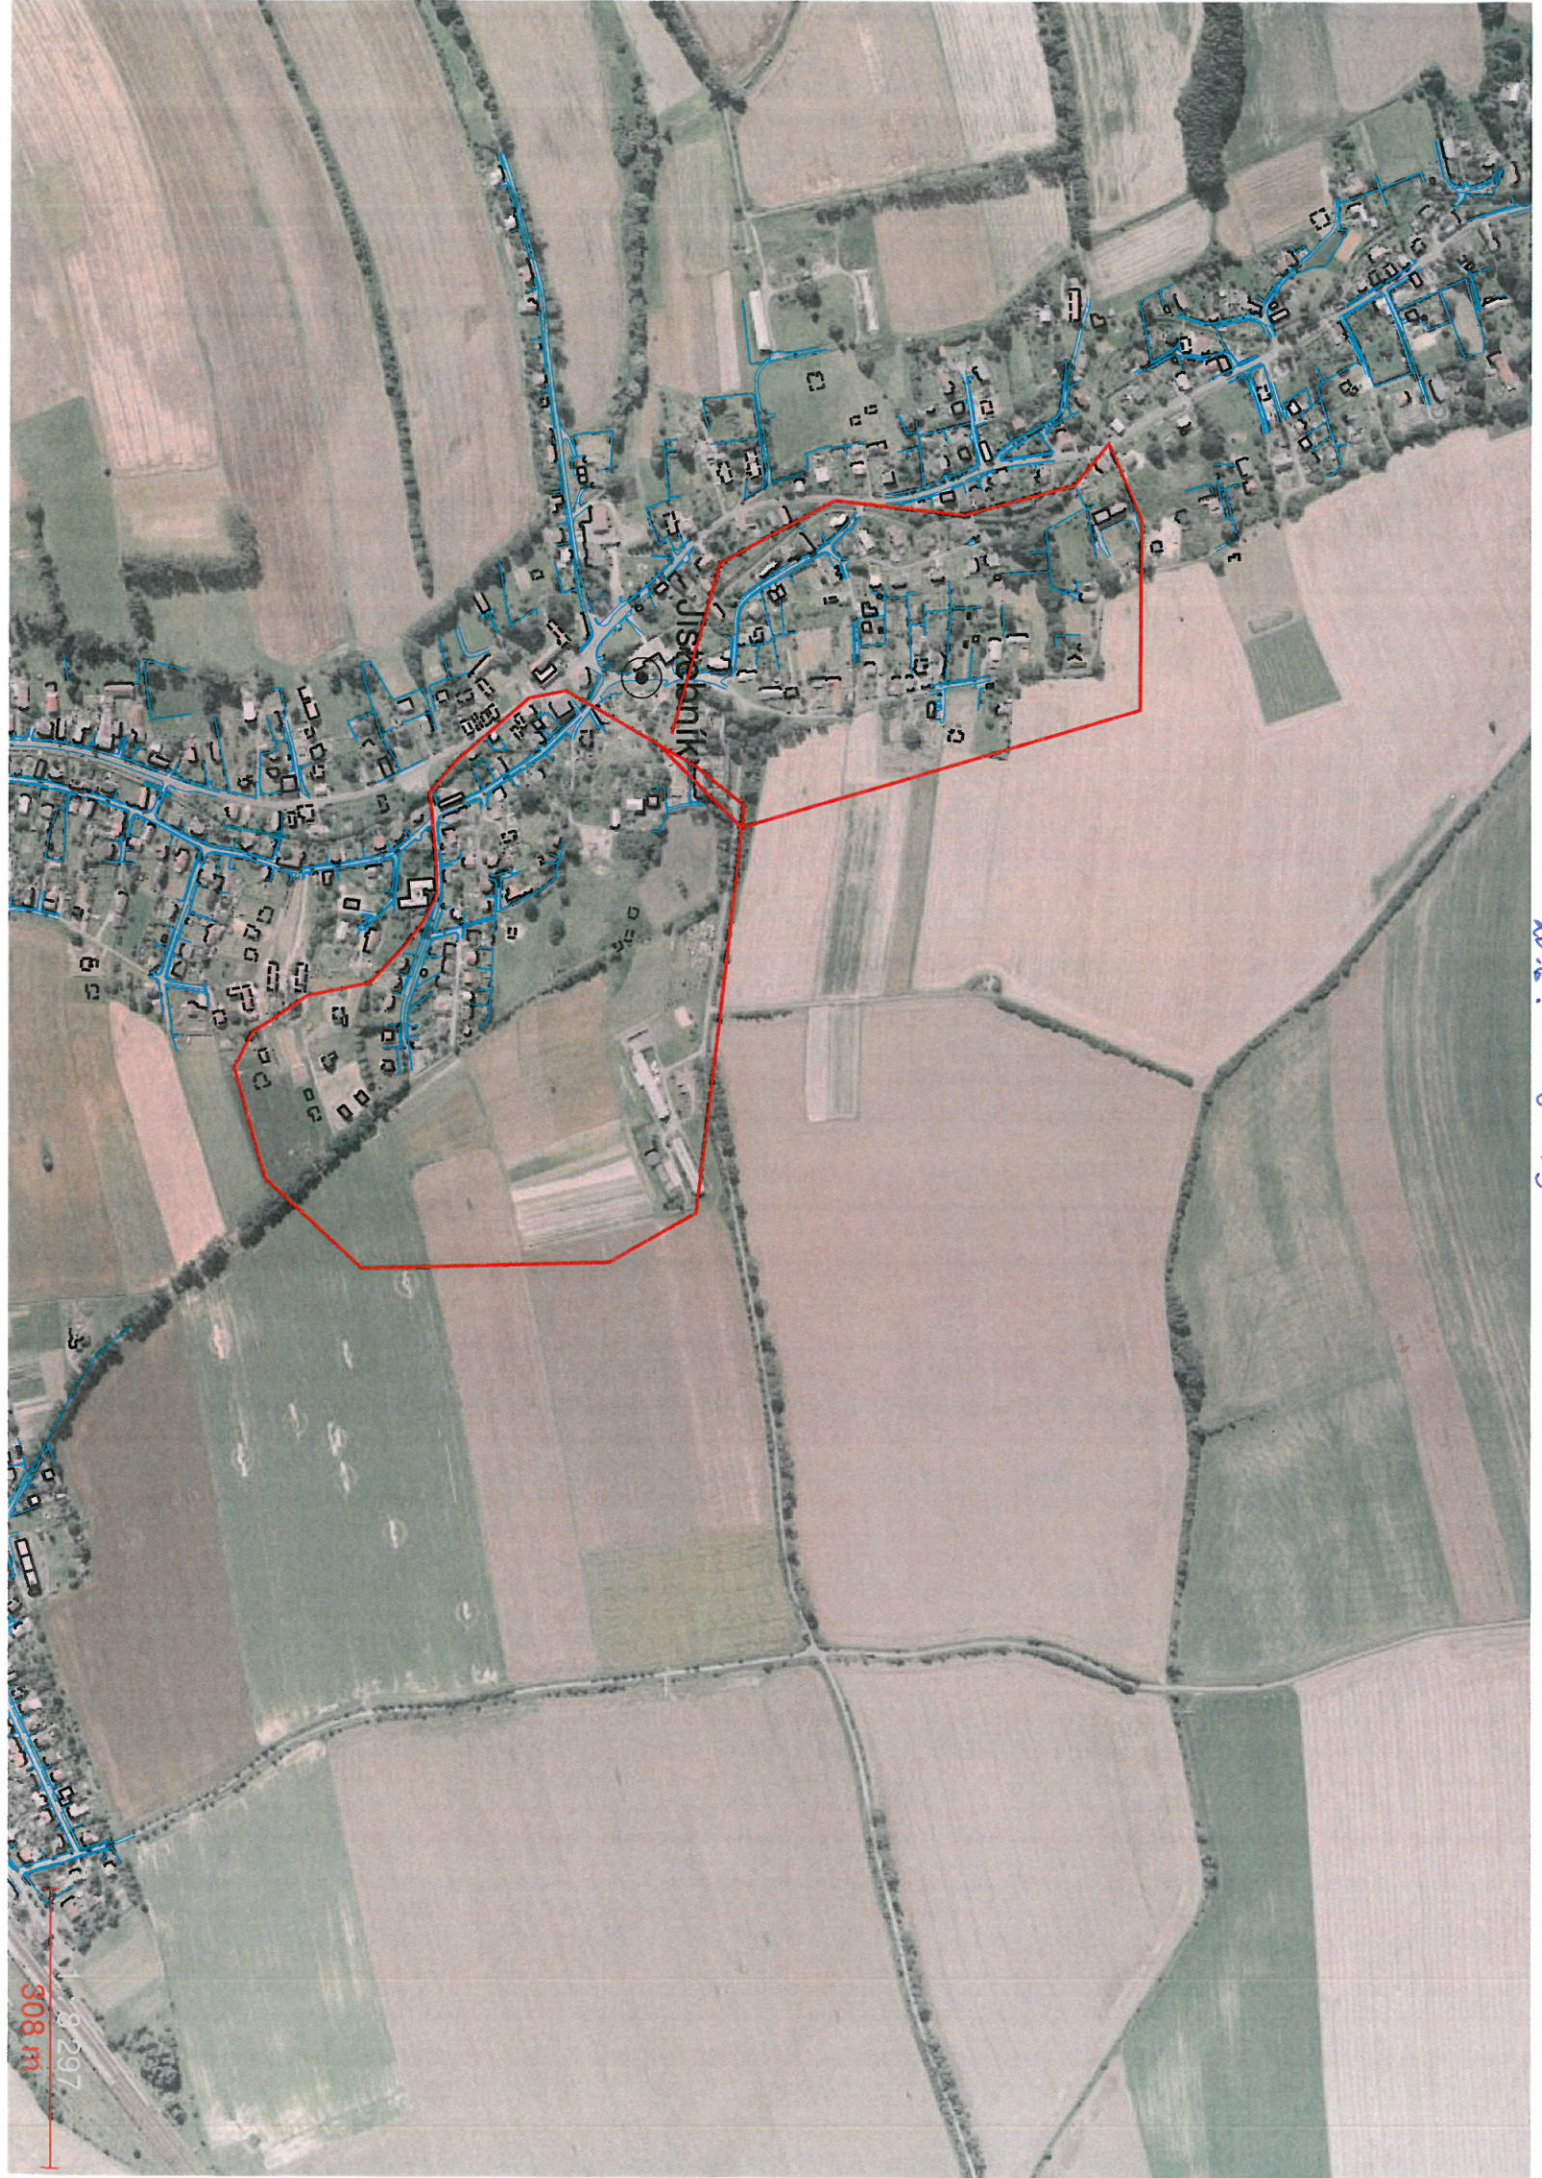

Jisčebník

308 m
2297

XV.6. 8-13